Particolare canaline portacavi con setto separatore



Tabella tipologia dei cavi Trasmissione dati



CODIFICA CONDUTTURA	TIPO IMPIANTO	APPARECCHIATURA/DISPOSITIVO
a	FONIA / DATI	CONNETTORE RJ45

TIPO CAVO	FORMAZIONE CAVO	Ømin TUBAZIONE
UTP 4 COPPIE CAT. 6	1x(UTP 4 COPPIE CAT. 6)	1 Ø25

Colorazione tubazioni da rispettare nella posa

• FM/Luce	Nero
• Tp/TD	Marrone
• EVAC	Blu
• Chiamata infermieri	Bianco
• Rivelazione fumi	Verde
• Antintrusione	Viola

Particolare - Quadro sganci Mourge



Particolare altezze componenti elettrici

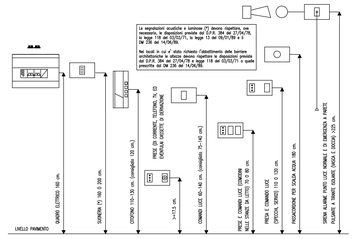

DERIVAZIONE DA CANALE (O PASSERELLA) PER ALIMENTAZIONE PLAFONIERA ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO - LATO CORRIDOIO

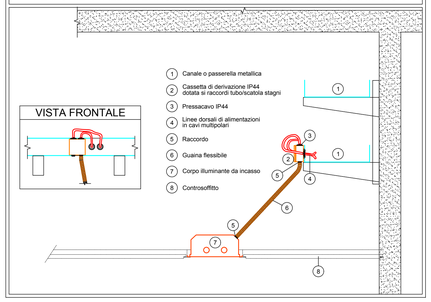

TIPICO DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO FM

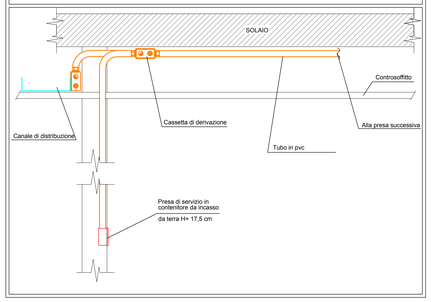

TIPICO DI DISTRIBUZIONE COMANDI LUCE

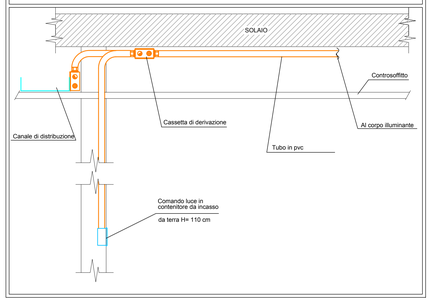

Nodo equipotenziale - Locale Osservazione Salme

n°.	componente	cavo (mmq)
1	telaio porta d'ingresso	2,5
2	lampada S.E. locale	1,5
3	FM 1 servizio	2,5
4	sub nodo FM 2 posto di lavoro	2,5
5	telaio serramento finestra locale	6
6	Sub nodo FM 3	2,5
7	Sub nodo FM 4	2,5
8	lampada locale	1,5

Particolare Presa RJ45



PARTICOLARE DERIVAZIONI CANALINE ED ACCESSORI DI MONTAGGIO

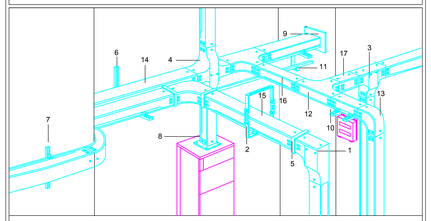

1) Deviazione in discesa 90° a sinistra con cambio di piano
2) Sospensione flessibile con bandella
3) Derivazione a tre vie tra canalizzazioni orizzontali e verticali con cambio di piano
4) Derivazione a quattro vie tra canalizzazioni orizzontali e verticali con cambio di piano
5) Fascia di tenuta per IP44
6) Fissaggio a parete su mensola
7) Fissaggio a parete su profilato
8) Flangia di raccordo ai quadri di distribuzione
9) Mostrina di finitura per attraversamento pareti
10) Piastre a L per supporto centralini
11) Supporto sottocanale per servizi vari
12) Derivazione piana a tre vie
13) Deviazione in discesa 90°
14) Elemento rettilineo, lunghezza 2000mm
15) Elemento rettilineo, lunghezza 1000mm
16) Elemento rettilineo, lunghezza 750 mm
17) Spezzone rettilineo per adattamenti in lunghezza

PARTICOLARE INSTALLAZIONE E ALIMENTAZIONE CORPI ILLUMINANTI POSATI A VISTA

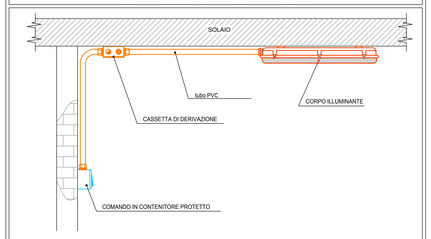

PARTICOLARE INSTALLAZIONE E ALIMENTAZIONE CORPI ILLUMINANTI NEL CONTROSOFFITTO

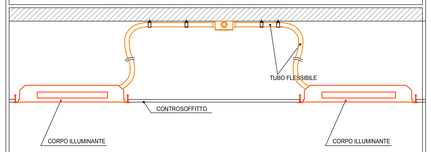

Nodo equipotenziale - Sala Autoptica

n°.	componente	cavo (mmq)
1	telaio porta d'ingresso	2,5
2	lampada S.E. locale	1,5
3	FM 1 servizio	2,5
4	sub nodo FM 2 posto di lavoro	2,5
5	telaio serramento finestra locale	6
6	sub nodo FM 3 posto di lavoro	2,5
7	Sub nodo FM 3	2,5
8	Sub nodo FM 4	2,5
9	Coppa	2,5

PARTICOLARERILEVATORE DI FUMO PER CANALI DI VENTILAZIONE

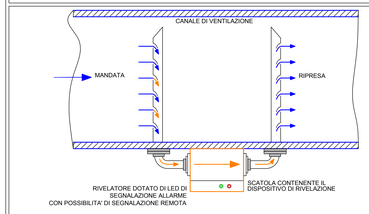

PARTICOLARE INSTALLAZIONE SISTEMA RIVELAZIONE INCENDI A SOFFITTO/CONTROSOFFITTO

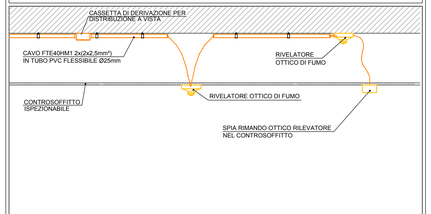

PARTICOLARE INSTALLAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA ALTOPARLANTE INCASSATO NEL CONTROSOFFITTO

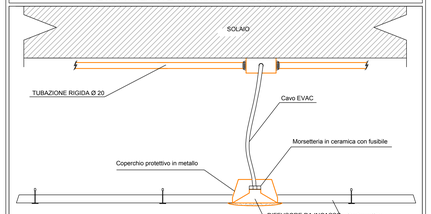

PARTICOLARI SCHEMI CHIAMATA

GESTIONE CAMERE CON DISPLAY E FONIA (TIPICO)

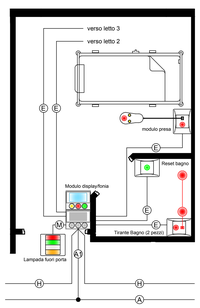

Legenda
- (A) 2x1.5mm²
- (A1) 2x1mm²
- (H) 4 cp S-STP Cat6
- (E) Cavo telefonico 2cp 0.22mm² (per modulo reset un filo in più per eventuale servizio BUZZER)
- (M) Cavo telefonico 3cp 0.22mm²

GESTIONE BAGNI con MDCF (TIPICO)



Legenda
- (A) 2x1.5mm²
- (A1) 2x1mm²
- (H) 4 cp S-STP Cat6
- (E) Cavo telefonico 2cp 0.22mm²
- (M) Cavo telefonico 3cp 0.22mm²

SISTEMA DI CABLAGGIO CHIAMATA INFERMIERI - SEGNALAZIONE - DISPLAY DI CAMERA CON FONIA

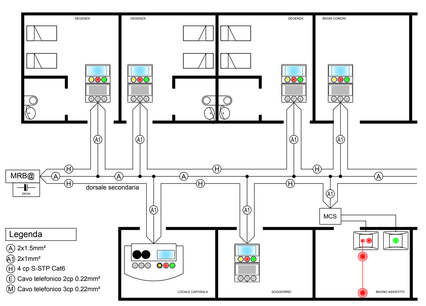

Legenda
- (A) 2x1.5mm²
- (A1) 2x1mm²
- (H) 4 cp S-STP Cat6
- (E) Cavo telefonico 2cp 0.22mm²
- (M) Cavo telefonico 3cp 0.22mm²

LEGENDA:

- Alimentatore 24Vcc
- MCS — Modulo di connessione e segnalazione
- MRB@ — Modulo di rigenerazione bus Ethernet
- MRB — Modulo di rigenerazione bus
- MDE — Convertitore di protocollo Ethernet
- Modulo display e fonia
- Modulo display
- Modulo presa RJ45
- Minitastiera pensile con gestione luci
- Console da tavolo
- Modulo tirante
- Sensore a pulsante alta sensibilità
- Modulo di chiamata e reset
- Lampada fuori porta 4 sezioni
- Modulo di Reset
- Modulo di chiamata
- Modulo fonia
- Pannello sinottico
- Display di corridoio
- Terminale comunicazione paziente
- UC NEOS — Unità centrale

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Presidio Unico - Stabilimento Ospedaliero di Lodi

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia
ASST Lodi

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

LAVORI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO UNICO
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LODI

PROGETTO DI
ADEGUAMENTO LOCALI PER AMPLIAMENTO
AREA MORGUE

INTERVENTO 1

Il Direttore Generale
DOTT. GIUSEPPE ROSSI

Il Responsabile del procedimento
Arch. GIULIANO ZANI

Gruppo di progettazione:

Integrazione delle prestazioni specialistiche e Progettazione Architettonica
Arch. FRANCO FOGAZZI

Progettazione Impianti meccanici
Ing. BENIAMINO VENEZIANI

Progettazione Impianti Elettrici
Ing. MARINO TESSADORI

Progettazione VVF
Ing. ANGELO MANGIORI

Progettazione Strutture
Ing. STEFANO TORTELLA

Giovane Professionista
Ing. MARCO VECCHI

Key plan:



i Progettisti:

STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO
arch.Zaffaroni-Zuffi-Ferranti-Zaninelli-Vecchi-Fogazzi-Ingroni-Parisi
via S. Andrea 73 Piovà (Mi) tel. e fax 0371/597047-290350
e-mail:studio@zaffaroni.it

STUDIO TECNICO IMPIANTI
Ing. A. Magistri - S. Vescovi - M. Tessadori
26062 CINGTESO (Brescia) Via Europa n°181
Tel. 030-2180344 r.a. / Fax 030-2750665
e-mail: info@stiservizi.it - www.stiservizi.it

STUDIO AEGIS
Ing. Marco Vecchi
20124 Milano - Via Pisa, 20
Tel. 02.39216788 - Fax 02.72123
e-mail: info@aegisstudio.it

ING. MARCO VECCHI

Corpo di fabbrica:	Piano:	Ambito	data:
Blocco B1	Seminterrato	Morgue	Giugno 2018

Redatto:	Controllato:	Approvato:	revisione:
per.ind. Gian Marco Muffolini	Ing. Marino Tessadori	Ing. Marino Tessadori	Settembre 2018

Titolo elaborato:
Particolari costruttivi

elaborato:
EL.1.09

scala:

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto ne consegnato a terzi ne utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questo studio tecnico che ne detiene la proprietà.